


RtcFr



Brandwerende Leidingkokersystemen

RTC FR prefab leidingkokers zijn brandwerend getest op 60 minuten w.b.d.b.o. volgens het Bouwbesluit.

Vaste lengte 3050 eventueel te verlengen of te verkorten, variabele breedtes.

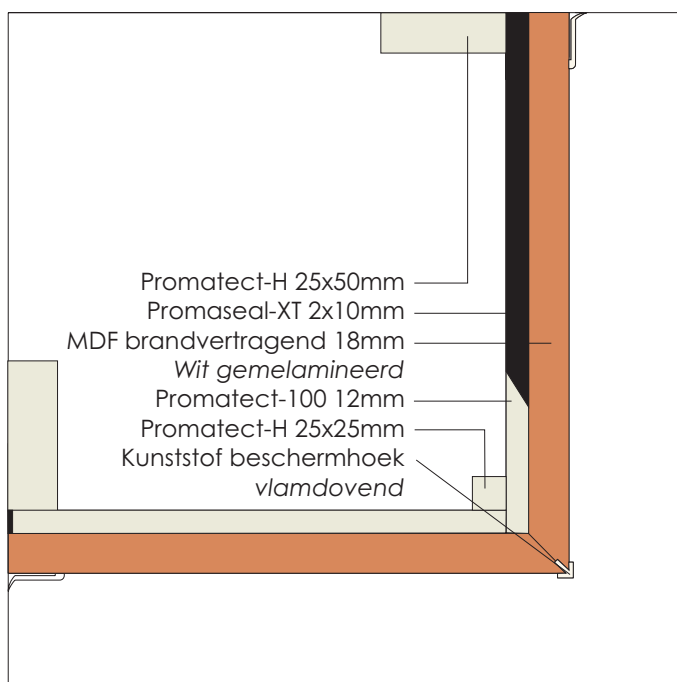

Bovenstuk facultatief te plaatsen
i.v.m. kantelhoek van vloer tot
plafond

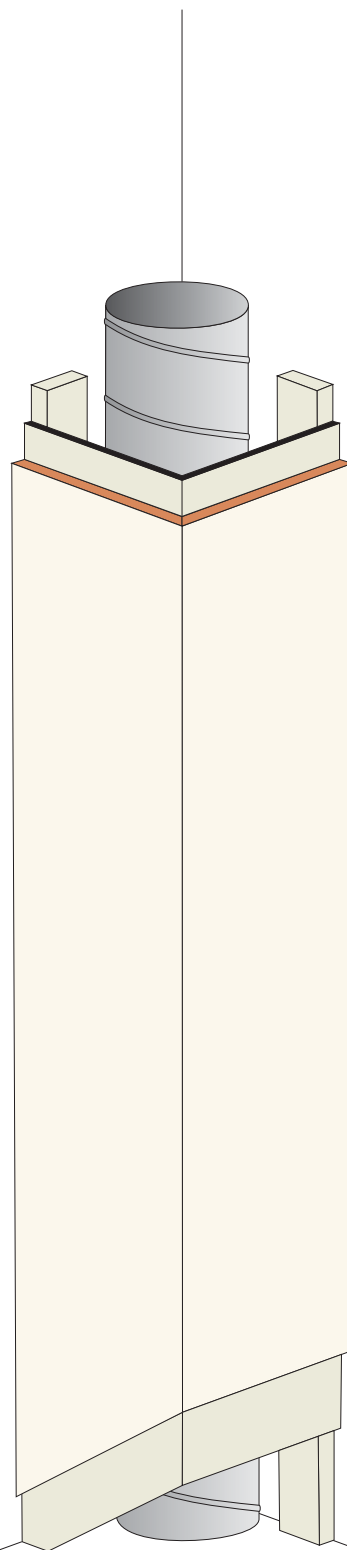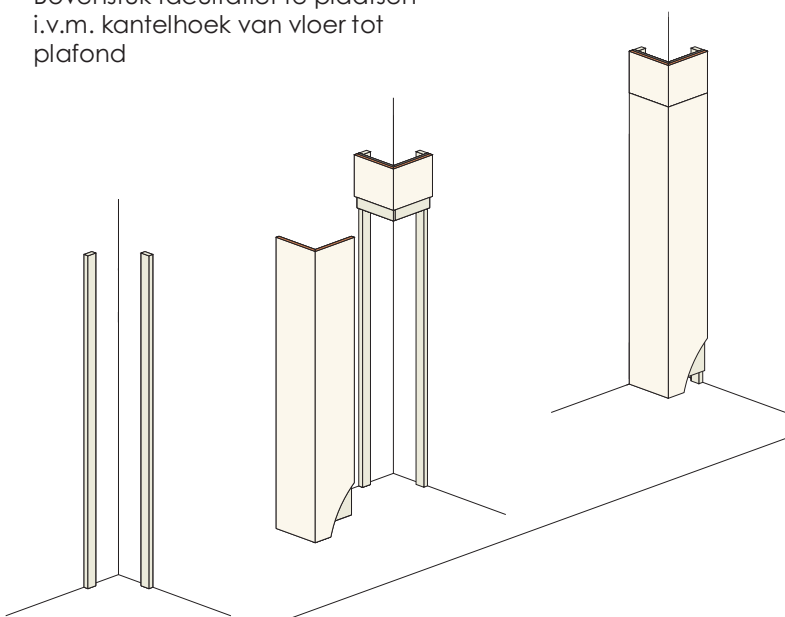

Uw solide partner
voor flexibele oplossingen




RtcFr

Brandwerende Leidingkokersystemen

60 minuten brandwerend
W.B.D.B.O. Getest conform NEN 6069



De door MTH te leveren brandwerende schachten zijn aan de binnenzijde voorzien van 12mm PROMATECT®-100 en voldoen zodoende aan de eis onbrandbaar conform de NEN 6064 over de eerste 10mm, TNO rapport 99-CVB-0905. Ook in de Europese norm EN13238 is PROMATECT®-100 volgens klasse A1 onbrandbaar. De brandwerendheid, conform de NEN 6069, van de totale constructie wordt bereikt door gebruik te maken van een samengestelde opbouw. De buitenzijde bestaat uit een 18mm brandveilige MDF-FR kwaliteit en de binnenzijde uit PROMATECT®-100 12mm.

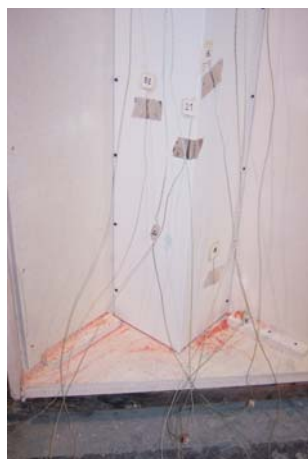

Muurzijde voorzien van PROMATECT-H® stroken 25x50mm. Alle zijden van de PROMATECT®100 binnenbeplating zijn voorzien van bij brand opschuimend band, ter voorkoming van branddoorslag binnen de gestelde norm.

De eerste testen zijn in het PFL brandlab uitgevoerd, T.N.O. rapporten zijn in voorbereiding.

Uw solide partner
voor flexibele oplossingen

